





GPD Szafka wisząca 10U 600x600

LEGENDA:



światłowód 1 mod 4 włókna

UTP kat. 6,
dla kamery obrotowej; UTP kat.6 do zastosowań zewnętrznych

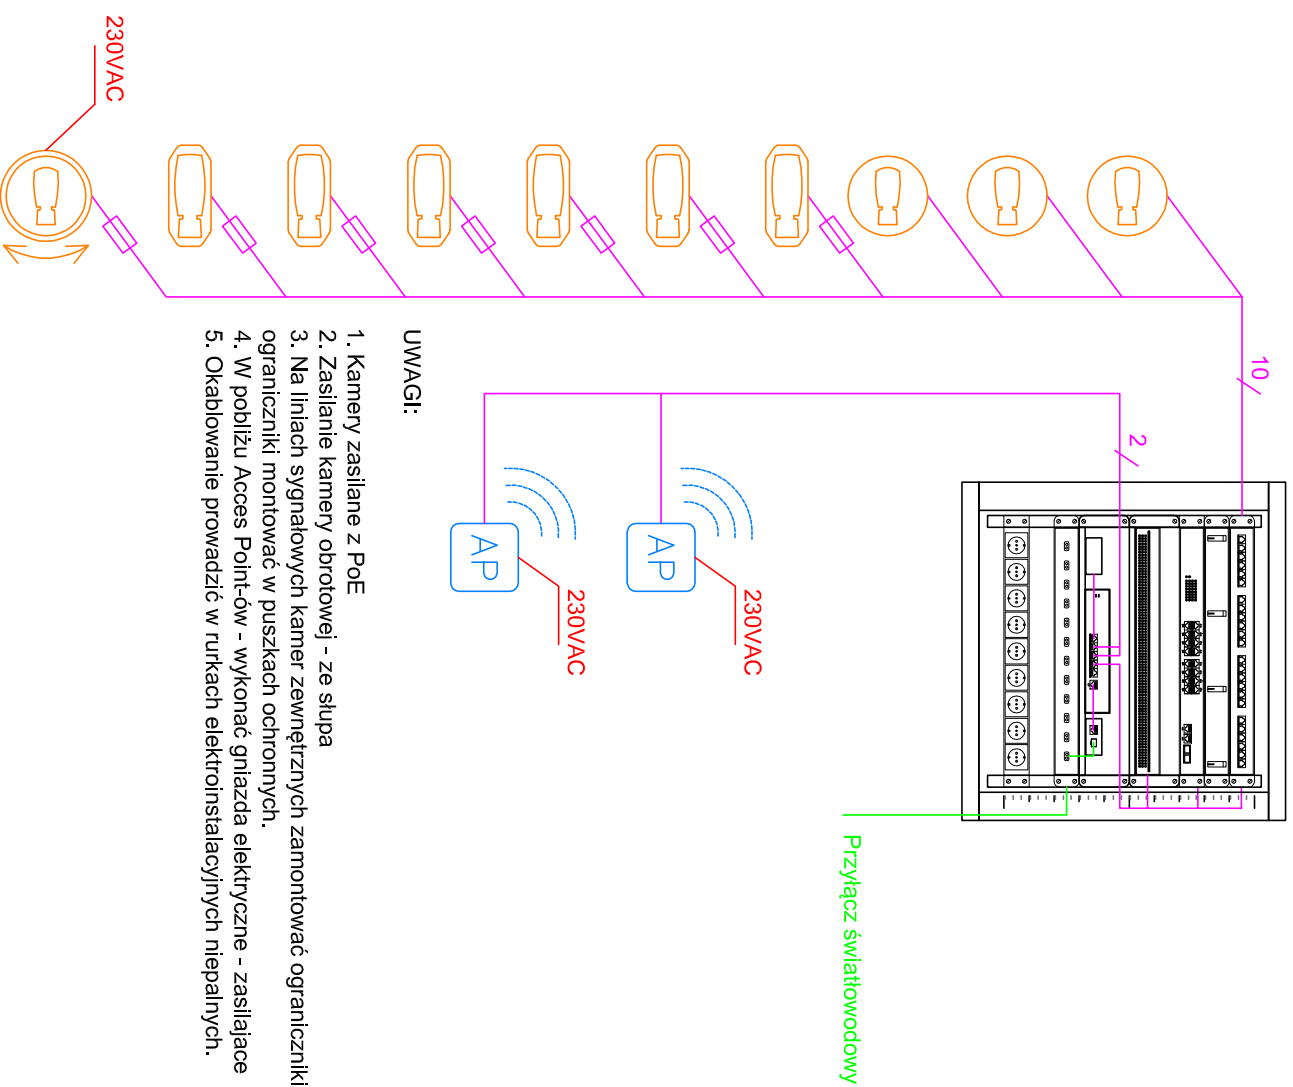

UWAGI:

1. Kamery zasilane z PoE
2. Zasilanie kamery obrotowej - ze słupa
3. Na liniach sygnalowych kamer zewnętrznych zamontować ograniczniki przepięć PoE ograniczniki montować w puszkach ochronnych.
4. W pobliżu Acces Point-ów - wykonać gniazda elektryczne - zasilające
5. Okablowanie prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych.

NAZWA INWESTYCJI	Budowa budynku konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na cele edukacyjno-dydaktyczne oraz usługowe, działka 761/36, obręb 2, Bolesławoście, 37-722 Wyszatyce	STADIUM: PRO. WYKONWCZY
ADRES INWESTYCJI	działka 761/36, obręb 2, Bolesławoście, 37-722 Wyszatyce	BRANZA: inst. elektryczne
NAZWA I ADRES MESTORA	Arboretum i Zakład Fizjologii w Bolesławoście, Bolesławoście 130, 37-722 Wyszatyce NIP 7952212351	DATA: sierpień 2017r.
PRZEDMIOT RYSUNKU	Schemat CCTV i LAN	UPR. PODPIS SKALA
PROJEKTANT: mgr Dawid Sotogoj		
		NR RYS. E05